


LIC. SANDRA GONZALEZ MORA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y COORDINADORA DE ARCHIVO
PRESENTE.

Por medio del presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y a la vez dar a conocer los trabajos relacionados del área de Agua Potable y Alcantarillado que se realizaron en el mes Julio del año 2024.

Sin más por el momento me despido de usted quedando como su más atento y seguro servidor

Nota: Se anexan documentos.

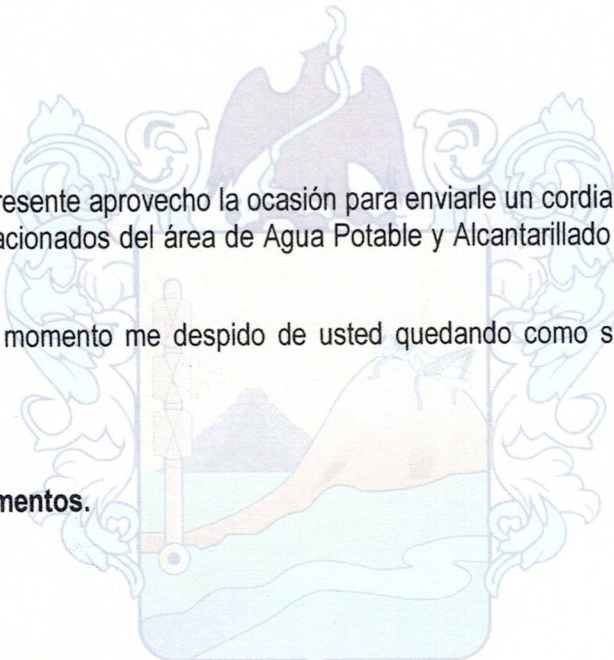

ATENTAMENTE
TEOCALTICHE, JAL. A 05 AGOSTO 2024
AUXILIAR DE OFICINA

Administración 2021-2024

TEOCALTICHE, JALISCO
AGUA POTABLE

ING. ADRIAN DE JESUS ALVAREZ ROMO

"2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo mexicano, así como la Libertad y Soberanía de los Estados"

C.C.P. Archivo

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024.

- Reparación de quince fugas de agua en calle Juan A García No. 304, Rosales #11, Herrera I Cairo #42 y 49, Pedro Ogazon #119, Lerdo de Tejada #62, Melchor Ocampo #36, Luis Echeverría esq. Con José G. Laris, Abasolo #24 y 89, Martín Triana #60 y 62, Vicente Guerrero #28, Loma del Deporte #30, Priv. Mariano Miramontes #9.
- Se conectaron un contrato de en la calle Av. Aguascalientes #1.
- Conexión de drenaje en la calle Loma del Tepeyac #103-B.
- Se destaparon dos tomas de agua en la calle Manuel J. Aguirre #271 y Mirasoles #13.
- Se destapo drenaje en la calle La Cruz #1-B.
- Se parcho el drenaje en la Esperanza.
- Se taponeo toma de agua en la calle Pérez Castro #12.
- Se Modificó Padrón de Usuarios cambio de nombre en un contrato.
- Se Genero descuento del 50% A personas mayores en un contrato.
- Se elaboraron cuatro contratos de Agua y Drenaje en las calles Av. Los Arcos #45, Loma del Deporte #19, Tenor #70 y Villalpando #3.

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA DEL 5 AL 11 DE JULIO DEL 2024.

- Reparación de trece fugas de agua en calle, Felipe Ángeles #46, Niños Héroes #573, Ignacio Ramírez #39, Juan A. García #65, Lerdo de Tejada #200, José G. Laris #129, Melchor Ocampo #18 y 43-a, Díaz Ordaz #72, Abasolo #77, Luis Echeverría esq. José G. Laris, Loma Alta #10- A, el Ciervo esq. Con priv. Del Ciervo.
- Se conectaron 2 contratos de agua y drenaje en la calle Niños Héroes #529, Tenor #70.
- Conexión de dos tomas de agua en la calle Loma del Deporte #19 y en Loma del Tepeyac #103-B.
- Se destaparon cinco tomas de agua en la calle Gladiola #23, 33 y 29, Jardines del Oriente #9, Andador Bolivia #10.
- Se destapo drenaje en la calle Herrera I Cairo #694 y en el colector del Jaloco.
- Se Modificó Padrón de Usuarios cambio de nombre en un contrato.
- Se Genero descuento del 50% A personas mayores en un contrato.
- Se elaboraron siete contratos de Agua y Drenaje en las calles Moctezuma Sur #481, Santa Elena #12, Av. Los Arcos #43, Benemérito de las Américas #8, Músico #5 y Constitución #281.
- Se elaboró un contrato de agua en la calle Pról. Niños Héroes #1386.
- Se elaboraron dos contratos de agua en la Localidad de Calera en calle Añejo #14 y Berna #47.
- Se elaboró un contrato de Drenaje en calle Julián Medina #70- A.
- Se recibieron 1500 kgs. De Cloro que se distribuyeron en,
 - 750 kgs. Planta Potabilizadora La Cruz.
 - 250 kgs. Pozo de Castillo.
 - 250 kgs. Pozo Arboledas.
 - 250 kgs. Pozo San Miguel.

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024.

- Reparación de 10 fugas de agua en calle, Cuauhtémoc #186, Ramón Corona #39, Priv. Hidalgo #440, Priv. Porfirio Martín del Campo #187 int. 6, Sierra del Venado #5, Arboledas en la Semefo, Aristeo Ruiz #75, Constitución #19- A, Julián Medina #2, Pablo A Ramírez #274.
- Se conectaron 2 contratos de Agua en la comunidad de La Calera en las calles Añejo #14 y en Berna #17.
- Se destaparon ocho tomas de agua en la calle Mariano Aldama #35, Amado Nervo #16 y 12, Gladiola #34, Sonora #23, Av. Los Arcos #43, La Rosa #196, 11 de noviembre #55.
- Conexión de servicios de Agua y Drenaje en La Rosa #312-A.
- Conexión de servicio de Agua en la calle Moctezuma Sur #481 y Jardines del Sur #6.
- Conexión de Servicio de Drenaje en la calle Donato Guerra #121.
- Cambio de Válvula check de Pozo la Curva 6".
- Se Modificó Padrón de Usuarios cambio de nombre en un contrato.
- Se Modificó Padrón de Usuarios corrección de nombre en un contrato.
- Se Genero descuento del 50% A personas mayores en un contrato.
- Se elaboraron tres contratos de Agua y Drenaje en las calles Pról. La Rosa #312-A, Priv. Mariano Jiménez #75- B y en Manuel M Ponce # 25-A.

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2024.

- Reparación de doce fugas de agua en calle, Juárez #135, Felipe Ángeles #11, Herrera I. Cairo #88, Alfonso Reyes #20-A, La Cruz #68, Priv. La Cruz #11, Loma Alta #39, en el Puente de la Calle Juárez, en el Frac. De con Pikicos, las Flores (Vallarta #3, Niños héroes 26 y 14).
- Se conectaron dos contratos de Drenaje en la calle Judea #25 y Av. Los Arcos #43.
- Se conectó un contrato de Agua y Drenaje en la calle Av. Los Arcos #45.
- Se destaparon cuatro tomas de agua en la calle del Panteón Municipal, Moctezuma Sur #486, Ignacio Ramírez #335, Gladiola #39-A.
- Se instaló Toma de Agua en el Pozo C.T.M.
- Instalada de tapón de 2" en Fracc. Nuevo con Pikicos
- Se taponeo manguera de Agua en la calle Prol. Hidalgo #966.
- Se cambió la llave de chorro en la Plazoleta.
- Se recibieron 1500 kgs. De Cloro que se distribuyeron en,
 - 500 kgs, Pozo los Santiagos
 - 250 kgs, Pozo los Pérez
 - 250 kgs, Pozo Francisco Villa
 - 250 kgs. Planta Potabilizadora La Cruz.
 - 250 kgs. Pozo de Calerita

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2024.

- Reparación de nueve fugas de agua en calle, Pensador Mexicano #48, Libramiento Fracc. con Pikikos, José G. Laris #217, Priv. Loma del Mirador #10, Marcelino Adame #121, Juárez #249, Juan A García #89, Constitución #209, Loma Dorada #14.
- Se reconecto toma de agua en la calle José G. Laris #217.
- Se conectó un contrato de Agua en la calle Prolongación Niños Héroes #1386.
- Se destaparon tres tomas de agua en la calle Niños Héroes #352, La Rosa #175 y Amado Nervo #25.
- Se destapo drenaje en la calle Loma Bonita #12.
- Se destapo tubo de desagüe en la Central Camionera.
- Se arregló brocal de registro de drenaje en calle Plutarco Elías Calles.
- Se taponeo toma de agua en el fraccionamiento Arboledas en la Semefo.
- Reparación de tubo 6" en la calle Gladiola y Niños héroes.
- Se Modificó Padrón de Usuarios cambio de nombre en un contrato.



REPORTE DE PIPAS, SEMANA 01 AL 05 DE JULIO DE 2024



FECHA	FUENTE DE ABASTECIMIENTO (POZO)	DESTINO	CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS
01/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, GUARDIA NACIONAL, SONORA #25	3
02/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, GUARDIA NACIONAL, SAN MARTIN, AV. CERRO DE LOS GREGORIOS, LAS CRUCITAS, PROLONGACION HIDALGO #958	27
03/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, GUARDIA NACIONAL, PRIV CHAPULINES #6, JARDINES DEL ORINETE #9, GALILEA #22, PRIV 29 DE JUNIO #6	20
04/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, GUARDIA NACIONAL, LAS CRUCITAS, NIÑOS HEROES #188	23
05/07/2024	MARAVILLAS	GUARDIA NACIONAL, RASTRO MUNICIPAL, LAS CRUCITAS, JUSTO SIERRA #73, NIÑOS HEROES #650, LOMA DEL TEPEYAC	22
TOTAL			92



REPORTE DE PIPAS, SEMANA 8 AL 12 DE JULIO DE 2024



FECHA	FUENTE DE ABASTECIMIENTO (POZO)	DESTINO	CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS
08/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, GUARDIA NACIONAL, LAS CRUCITAS, SAN MARTIN	26
09/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, GUARDIA NACIONAL, LAS CRUCITAS, EL PUENTE, NIÑOS HEROES #188, ANDADOR BOLIVIA #10	32
10/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, LAS CRUCITAS, MARAVILLAS, LOPEZ BARBA #5, HERRERA I CAIRO #150	31
11/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, GUARDIA NACIONAL, SANTA FE, EMILIANO ZAPATA, LAS CRUCITAS, LOS ARCOS, MARAVILLAS, SAN MARTIN	60
12/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, SAN MARTIN, MARAVILLAS, SANTA FE, LOS ARCOS, LAS CRUCITAS, IMSS, CERRO DE LOS GREGORIAS	43
			192





REPORTE DE PIPAS, SEMANA 15 AL 19 DE JULIO 2024



FECHA	FUENTE DE ABASTECIMIENTO (POZO)	DESTINO	CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS
15/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, SAN MARTIN, PRESIDENCIA MUNICIPAL, PREPARATORIA UDG.SAGRADO CORAZON , PABLO A RAMIREZ #171, PANTEON, HERRERA I CAIRO #193, AMADO NERVO #16	20
16/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, EL BARRIO, HERRERA I CAIRO #193	9
17/07/2024	MARAVILLAS	GUARDIA, RASTRO MUNICIPAL	2
18/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, NIÑOS HEROES #650	2
19/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL	1
TOTAL			34



REPORTE DE PIPAS, SEMANA 22 AL 23 DE JULIO DE 2024



FECHA	FUENTE DE ABASTECIMIENTO (POZO)	DESTINO	CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS
22/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, LOS ORGANOS, PANTEON	3
23/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, LOPEZ COTILLA #499, HERRERA I CAIRO #183	3
24/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, EL PUENTE, PROLONGACION HIDALGO #958	7
25/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, EL PUENTE,	9
26/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL.PRIV 6 DE AGOSTO, ZARAPEROS #18	3
TOTAL			25




REPORTE DE PIPAS, SEMANA 29 AL 31 DE JULIO DE 2024

FECHA	FUENTE DE ABASTECIMIENTO (POZO)	DESTINO	CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS
29/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, GELILEA #3	2
30/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, JORDAN #66 A	2
31/07/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, NIÑOS HEROES #650	2
TOTAL			6



CLORACION JULIO

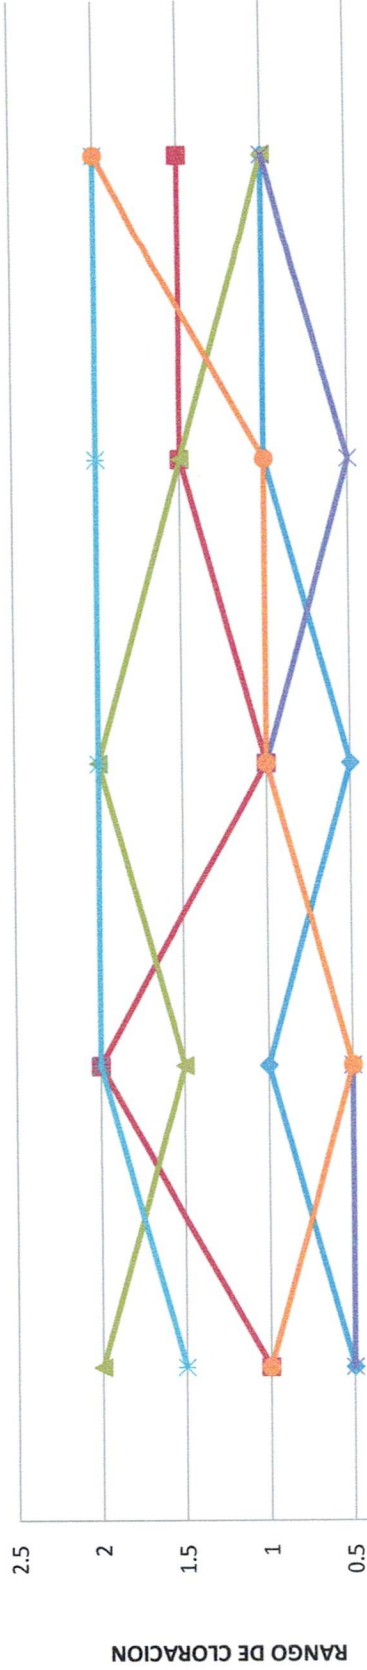

	01/07/2024 AL 05/07/2024	08/07/2024 AL 12/07/2024	15/07/2024 AL 19/07/2024	22/07/2024 AL 26/07/2024	29/07/2024 AL 02/08/2024
POZO CTM	0.5	1	0.5	1	1
POZO CASTILLO	1	2	1	1.5	1.5
POZO SAN MIGUEL	2	1.5	2	1.5	1
PLANTA LA CRUZ	0.5	0.5	1	0.5	1
POZO ARBOLEDAS	1.5	2	2	2	2
POZO CALERITA	1	0.5	1	1	2







BITACORA DE TRABAJOS REALIZADOS




“POZO LOS SANTIAGOS”

Acción:	Sustitución de Subestación.
Localización:	Barrio los Santiagos, Delegación de Mechoacanejo.
Propósito:	Mantener en buenas condiciones la infraestructura eléctrica para dar un mejor servicio de agua potable.
Beneficiados:	Habitantes de la Delegación de Mechoacanejo..



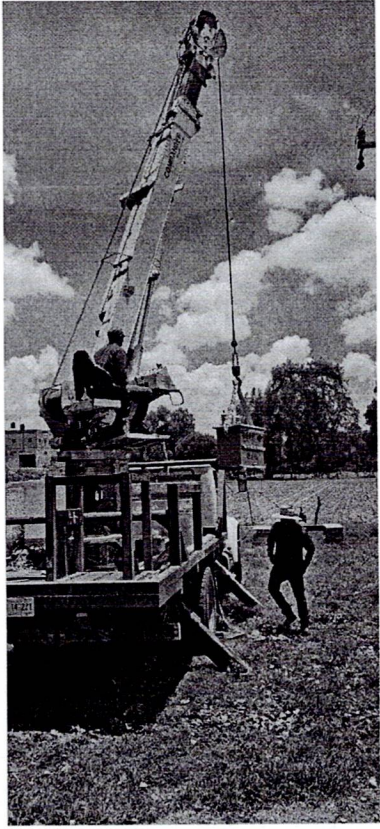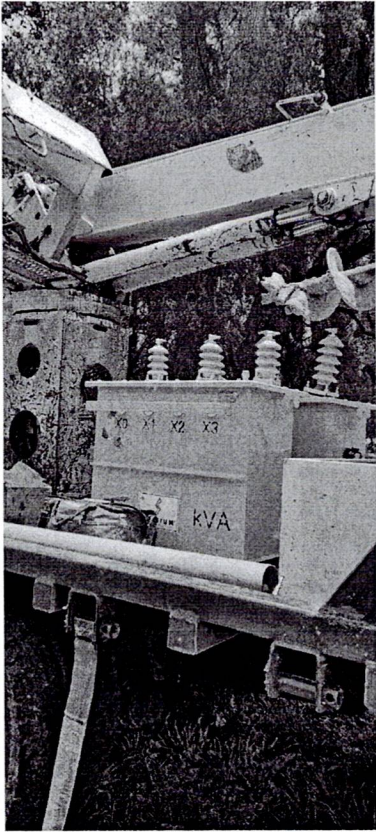

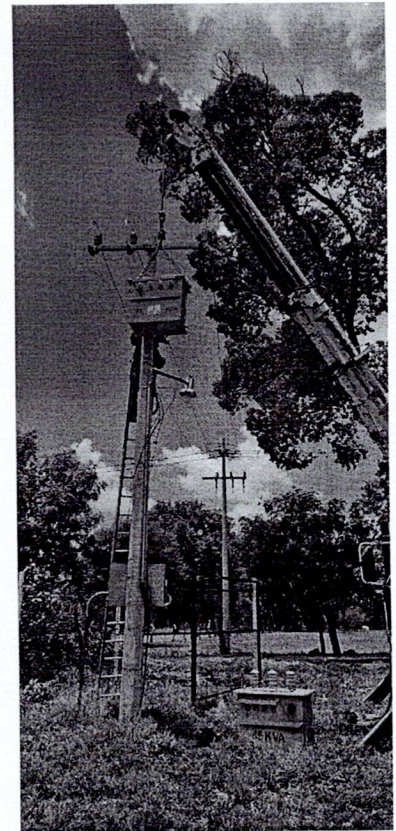

Firma: Contralor Municipal	Firma: Director de Obras Publicas	Folio CFDI





BITACORA DE TRABAJOS REALIZADOS




“POZO RANCHO NUEVO”


Acción:	Sustitución de Subestación.
Localización:	Calle mirador # 14, Rancho Nuevo..
Propósito:	Mantener en buenas condiciones la infraestructura eléctrica para dar un mejor servicio de agua potable.
Beneficiados:	Habitantes de la Comunidad de Rancho Nuevo.

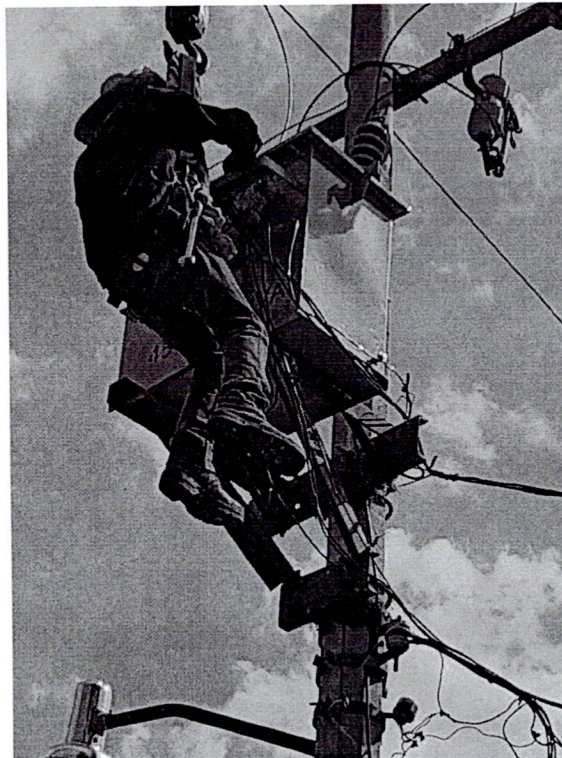

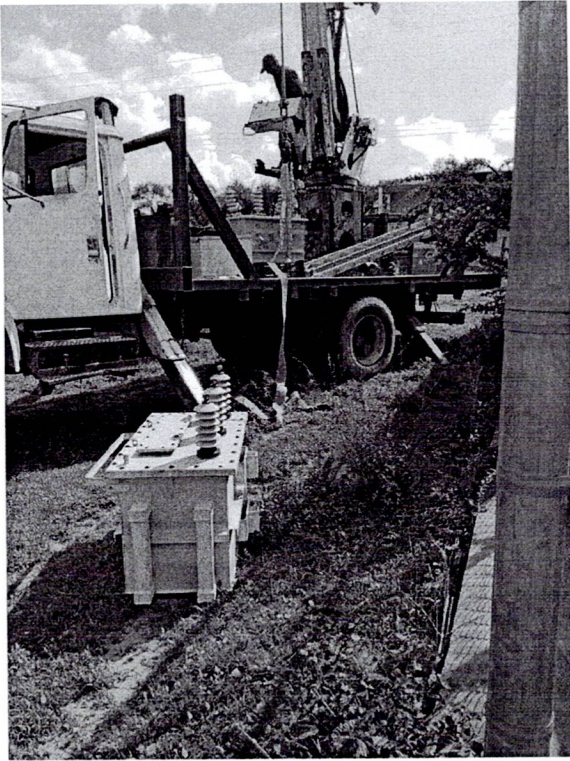

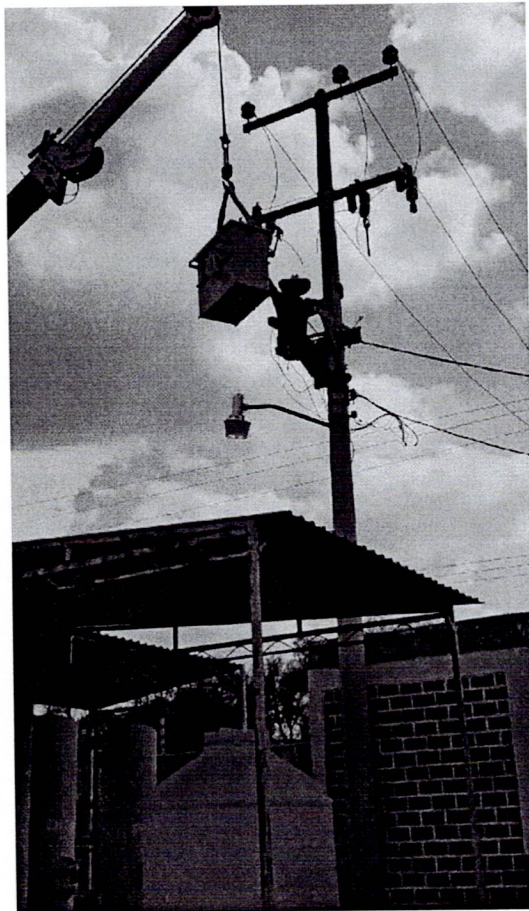

Firma: Contralor Municipal	Firma: Director de Obras Publicas	Folio CFDI




SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE



COPRISJAL
Comisión para la Protección y Control
de Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco

BITACORA DE MEDICION DE CLORO LIBRE RESIDUAL

LOCALIDAD: TEOCALTICHE		PERIODO de: 29/02/2024 al 02/08/2024				FOLIO: 031	
No	PUNTO DE MUESTREO	Hora	CLORO LIBRE Mg/L	FECHA	AGUA PROVENIENTE	COMENTARIOS	
1	MANUEL M. PONCE No 5 COL. C.T.M.	11:49	1	30/07/2024	CTM	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
2	MAPLES No 23 FRAC. ARBOLEDAS	12:15	2	30/07/2024	ARBOLEDAS	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
3	CONSTITUCION No 26 COL. SAN PEDRO	12:40	2	30/07/2024	CALERITA	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
4	LOS ANGELES No 123 FRAC. LOS ANGELES	11:40	1.5	31/07/2024	CASTILLO	FALTA DE ENERGIA ELECTRICA	
5	CENTRO DE SALUD TEOCALTICHE	13:23	0.5	31/07/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
6	PLAZA PRINCIPAL #50 COL. CENTRO	13:41	1	31/07/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
7	PINOS No 1 COL. SAN MIGUEL	11:33	1	02/08/2024	SAN MIGUEL	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
Metodo DPD							
FIRMAS	OPERADOR		Administración 2021-2024 APRUEBA		OBRA AUTORIZA		
C. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ QUEZADA		ING. ADRIAN DE JESUS ALVAREZ ROMO		C. EDGAR MANUEL DURAN ESPRZA			
NOM-127-SSA1-2021 limites cloro libre residual 0.2 a 1.5 mg/L TIPO DE MANTENIMIENTO / OBSERVACIONES							
FO-CC-02-22		TIPO ALBERCA					
revisión 02							
SELLO ORGANISMO OPERADOR		SELLO SSA					



Administración 2021-2024



SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE



COPRISJAL
Comisión para la Protección, Control y
Riego Sanitario del Estado de Jalisco

BITACORA DE MEDICION DE CLORO LIBRE RESIDUAL

LOCALIDAD: TEOCALTICHE		PERIODO de: 22/07/2024 al 26/07/2024				FOLIO: 030
No	PUNTO DE MUESTREO	Hora	CLORO LIBRE Mg/L	FECHA	AGUA PROVENIENTE	COMENTARIOS
1	LOPEZ COTILLA No 425 COL. BELLAVISTA	11:45	1.5	23/07/2024	SAN MIGUEL	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
2	UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MIGUEL	12:01	1	23/07/2024	CTM	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
3	NOGALES No 20 FRAC. ARBOLEDAS	12:25	2	23/07/2024	ARBOLEDAS	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
4	PATRIA No 10 COL. SAN PEDRO	12:51	1	23/07/2024	CALERITA	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
5	YUCATAN No 4 FRAC. LOS ANGELES	11:13	1.5	26/07/2024	CASTILLO	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
6	CENTRO DE SALUD TEOCALTICHE	11:30	0.5	26/07/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
7	MERCADO MUNICIPAL	11:46	0.5	26/07/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
Metodo DPD	APRUEBA					
FIRMAS	OPERADOR		APRUEBA			
C. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ QUEZADA		ING. ADRIAN DE JESUS ALVAREZ ROMO		C. EDGAR MANUEL DURAN ESPRZA		
NOM-127-SSA1-2021 límites cloro libre residual 0.2 a 1.5 mg/l						
TIPO DE MANTENIMIENTO / OBSERVACIONES						
TIPO ALBERCA						
FO-CC-02-22 revisión 02		SELLO ORGANISMO OPERADOR		SELLO SSA		



[Signature]

[Signature]

APRUEBA

AUTORIZA





SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE



COPRISJAL
Comisión para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios en Estado de Jalisco

BITACORA DE MEDICION DE CLORO LIBRE RESIDUAL

LOCALIDAD: TEOCALTICHE		PERIODO de: 15/07/2024 al 19/07/2024			FOLIO: 029	
No	PUNTO DE MUESTREO	Hora	CLORO LIBRE Mg/L	FECHA	AGUA PROVENIENTE	COMENTARIOS
1	LIC. FRANCISCO RODRIGUEZ GOMEZ No 208 COL. BELL	11:15	2	18/07/2024	SAN MIGUEL	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
2	CBTIS No 247 COL. C.T.M.	11:30	0.5	18/07/2024	C.T.M.	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
3	CEDROS No 48 FRAC. ARBOLEDAS	11:56	1.5	18/07/2024	ARBOLEDAS	FALTA DE ENERGIA ELECTRICA
4	CANCHA DEPORTIVA SAN JOSE	12:12	1	18/07/2024	CALERITA	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
5	SAN LUIS POTOSI No 2 FRAC. LOS ANGELES	11:32	1	19/07/2024	CASTILLO	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
6	CENTRO DE SALUD TEOCALTICHE	11:34	0.5	19/07/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
7	MERCADO MUNICIPAL	11:52	0.5	19/07/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
Metodo DPD	OPERADOR					
FIRMAS	C. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ QUEZADA			APRUEBA		
 						
NOM-127-SSA1-2021 límites cloro libre residual 0.2 a 1.5 mg/L				TIPO DE MANTENIMIENTO / OBSERVACIONES		
FO-CC-02-22				TIPO ALBERCA		
revisión 02				SELO ORGANISMO OPERADOR		
				SELO SSA		

Administración Municipal
Autoriza
C. EDGAR MANUEL DURAN ESPRZA

Administración Municipal
Aprueba
ING. ADRIAN DE JESUS ALVAREZ ROMO



SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE



COPRISJAL
Comisión para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco

BITACORA DE MEDICION DE CLORO LIBRE RESIDUAL

LOCALIDAD: TEOCALTICHE		PERIODO de: 08/07/2024 al 12/07/2024				FOLIO: 028	
No	PUNTO DE MUESTREO	Hora	CLORO LIBRE Mg/L	FECHA	AGUA PROVENIENTE	COMENTARIOS	
1	JESUS GARCIA No 10 COL. BELLAVISTA	12:03	1.5	11/07/2024	SAN MIGUEL	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
2	MUSICO No 15 COL. CT.M.	12:20	1	11/07/2024	C.T.M.	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
3	JACARANDAS No 42 FRAC. ARBOLEDAS	12:46	2	11/07/2024	ARBOLEDAS	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
4	MONTE SINAI No 25 COL. SAGRADO CORAZON	13:10	0.5	11/07/2024	CALERITA	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
5	MICHOACAN No 25 FRAC. LOS ANGELES	11:20	2	12/07/2024	CASTILLO	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
6	CENTRO DE SALUD TEOCALTICHE	11:39	0.5	12/07/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
7	PLAZA PRINCIPAL No 14 COL. CENTRO	12:01	1	12/07/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
Metodo DPD							
FIRMAS		OPERADOR		APRUEBA		AUTORIZA	
C. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ QUEZADA		ING. ADRIAN DE JESUS ALVAREZ ROMO		C. EDGAR MANUEL DURAN ESPRZA			
NOM-127-SSA1-2021 límites cloro libre residual 0.2 a 1.5 mg/L		TIPO DE MANTENIMIENTO / OBSERVACIONES					
FO-CC-02-22 revisión 02		TIPO ALBERCA					
SELLO ORGANISMO OPERADOR		SELLO SSA					



[Signature]

Administración Municipal
TEOCALTICHE, JALISCO
Agua Potable
12/07/2024

Administración Municipal
TEOCALTICHE, JALISCO
Agua Potable
12/07/2024

BITACORA DE MEDICION DE CLORO LIBRE RESIDUAL

LOCALIDAD: **TEOCALTICHE** PERIODO de: **01/07/2024** al **05/07/2024** FOLIO: **027**

No	PUNTO DE MUESTREO	Hora	CLORO LIBRE Mg/L	FECHA	AGUA PROVENIENTE	COMENTARIOS
1	PRIMARIA MARIA MAGDALENA VIDAUURRI DE COSIO	11:12	2	04/07/2024	SAN MIGUEL	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
2	UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MIGUEL	11:20	0.5	04/07/2024	C.T.M.	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
3	CIPRESSES No 16 FRAC. ARBOLEDAS	11:49	2	04/07/2024	ARBOLEDAS	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
4	ARTESANOS No 61 COL. SAN PEDRO	12:10	1	04/07/2024	CALERITA	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
5	CHIHUAHUA No 19 FRAC. LOS ANGELES	10:16	1	05/07/2024	CASTILLO	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
6	CENTRO DE SALUD TEOCALTICHE	10:52	1	05/07/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
7	MERCADO MUNICIPAL	11:10	1	05/07/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
Metodo DPD						
FIRMAS	OPERADOR C. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ QUEZADA		APRUEBA ING. ADRIAN DE JESUS ALVAREZ ROMO			C. EDGAR MANUEL DURAN ESPRZA
NOM-127-SSA1-2021 límites cloro libre residual 0.2 a 1.5 mg/L AGUA POTABLE TEOCALTICHE, JALISCO						
TIPO DE MANTENIMIENTO / OBSERVACIONES						
TIPO ALBERCA						
FO-CC-02-22						
revisión 02						
	SELLO ORGANISMO OPERADOR					SELLO SSA